


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 A2

Objednací číslo: 6016255



Mřížový žlab ve tvaru C z bodově svařovaného ocelového drátu s výškou bočnice 50 mm.
Magnetický útlum stínění 15 dB.

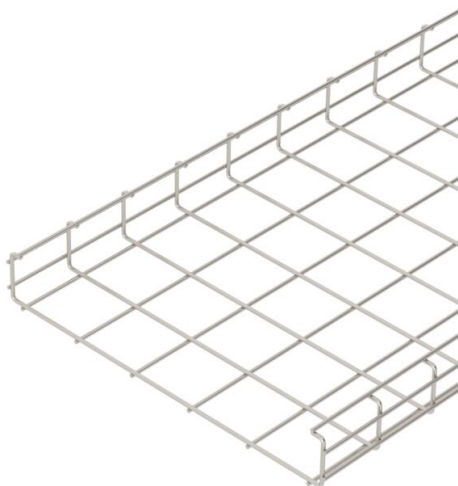

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6016255
Typ	CGR 50 400 A2
Označení 1	Mřížový žlab C
Výrobce	OBO
Rozměr	50x400x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	222,334 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	11,5653 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 A2

Objednací číslo: 6016255



Rozměry

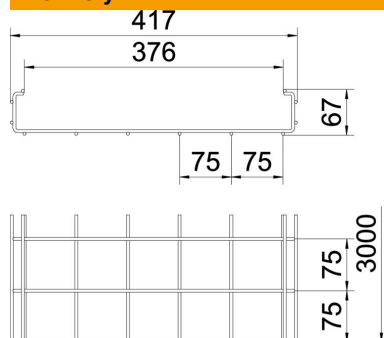

Délka	3 000 mm
Šířka	400 mm
Šířka	15,75 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	376 mm
Rozměr B	417 mm
Rozměr H	67 mm
Rozměr I1	75 mm
Rozměr I2 (mm)	75 mm


Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	157 cm ²
Užitečný průřez	15700 mm ²
Tvar profilu	Tvar C
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,7 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,4 kN/m

Zatěžovací diagram mřížového žlabu C CGR 50 VA

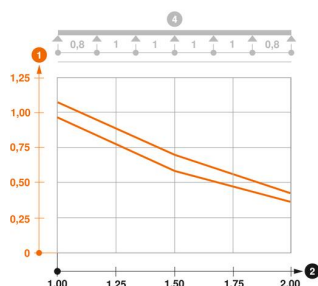

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením