


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 55 s 2 přepážkami

Objednací číslo: 6006468

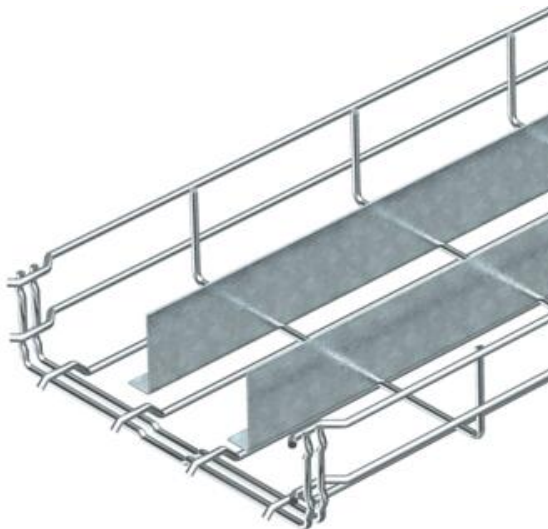

Mřížový žlab s tvarovanou integrovanou spojkou a 2 přivařenými přepážkami s výškou bočnice 55 mm.

Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou. Rozměr ok je 50 x 100 mm.

Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6006468
Typ	GRM-2T 55 500 G
Označení 1	Mřížový žlab GRM
Označení 2	se 2 přepážkami
Výrobce	OBO
Rozměr	55x500x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	370,633 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,7763 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Mřížový žlab GR-Magic® 55 s 2 přepážkami


Objednací číslo: 6006468



Rozměry

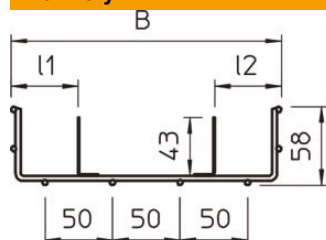

Délka	3 000 mm
Šířka	500 mm
Šířka	19,69 in
Výška	55 mm
Výška	2,17 in
Rozměr B	500 mm
Rozměr l1	292,5 mm
Rozměr l2 (mm)	150,5 mm

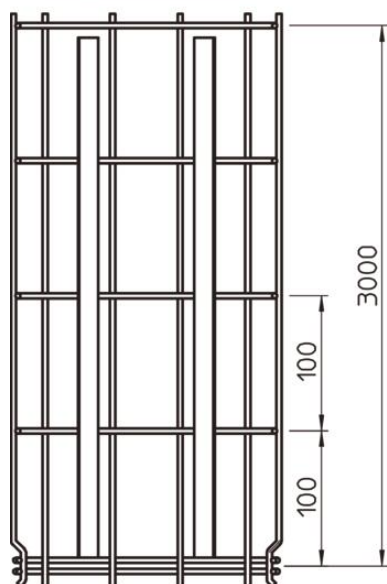

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	dvě
Užitečný průřez	220 cm ²
Užitečný průřez	22000 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Nerezová ocel, mořená	Ne
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů


Mřížový žlab GR-Magic® 55 s 2 přepážkami

Objednací číslo: 6006468



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,8 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,55 kN/m



Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM-2T 55

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními