


List technických údajů

Kabelový žebřík LG 45, 6 m FT

Objednací číslo: 6200614

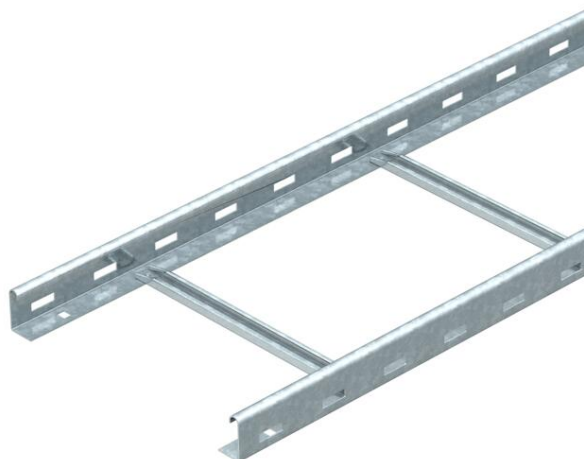

Kabelový žebřík s výškou bočnice 45 mm se přínýtovaným nahoru otevřeným profilem C příčky.
Kabelový žebřík je dodáván složený.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6200614
Typ	LG 450 NS 6 FT
Označení 1	Kabelový žebřík
Označení 2	děrováno, s příčkou NS
Výrobce	OBO
Rozměr	45x500x6000
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	256,067 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,6683 kg COe / 1 metr

Rozměry

Rozměr	45x500x6000
Délka	6 000 mm
Šířka	500 mm
Výška	45 mm
Rozměr B	500 mm

List technických údajů

Kabelový žebřík LG 45, 6 m FT

Objednací číslo: 6200614




Technické údaje

Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	plochý profil
Upevnění příčky	Slepé nýtování
Užitečný průřez	173 cm ²
Užitečný průřez	17300 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	300 mm
Provedení pro velká rozpětí	Ne
tloušťka bočnice	1,25 mm

Zatížení

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,8 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,4 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,55 kN/m

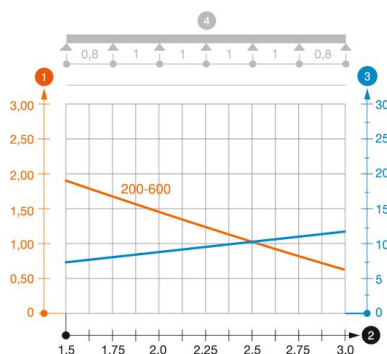

Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu LG 45 NS

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením