


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110 A2

Objednací číslo: 6059190

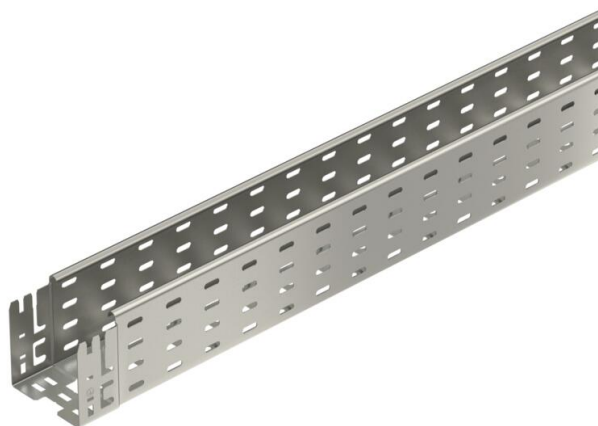

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech. Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6059190
Typ	MKSM 110 A2
Označení 1	Kabelový žlab MKSM
Označení 2	děrovaný, s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	110x100x3050
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	236,82 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	13,2277 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110 A2

Objednací číslo: 6059190



Rozměry

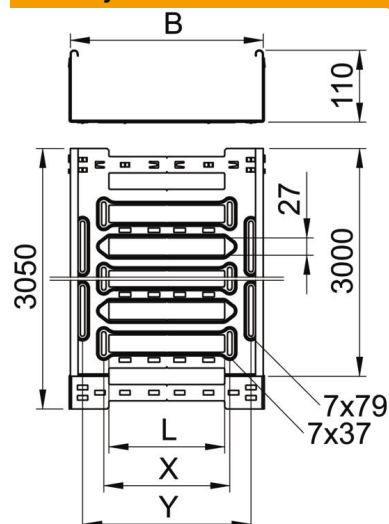

Délka	3 050 mm
Šířka	100 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr L	30 mm
Rozměr y	62 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochozí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	108 cm ²
Užitečný průřez	10800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110 A2

Objednací číslo: 6059190



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m


Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 2 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 1,5 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,07 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 0,7 kN/m

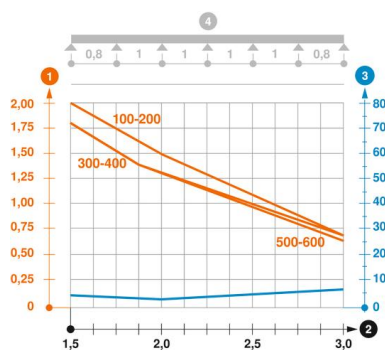

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSM 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními