


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 FS

Objednací číslo: 6059002

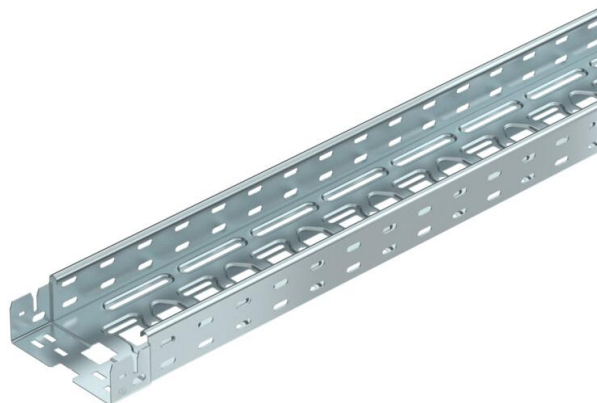

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací, podle směrnice VdS 2092 je tedy vhodný pro použití ve sprinklerových systémech. Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí. Kabelový žlab je otestován pro montáž nad zavěšené požární stropy (šířka žlabu 100–400 mm).

Provedení a parametry montáže musí odpovídat platným certifikátům.

Další informace naleznete v katalogu protipožárních systémů.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6059002
Označení 1	Kabelový žlab MKSM
Označení 2	děrovaný, s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	60x150x3050
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	200,983 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,3768 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 FS

Objednací číslo: 6059002



Rozměry

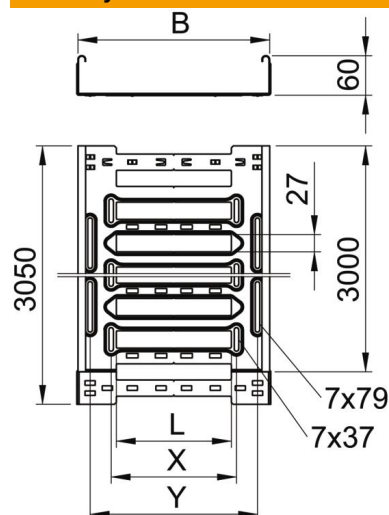

Délka	3 050 mm
Šířka	150 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	150 mm
Rozměr L	30 mm
Rozměr x	46 mm
Rozměr y	112 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochodí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	88 cm²
Užitečný průřez	8800 mm²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 FS

Objednací číslo: 6059002



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.

1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max.

2,5 m

Třída zatížení NEMA

8A

Vzdálenost podpěr 1,5 m


1,6 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m

1,1 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m

0,7 kN/m

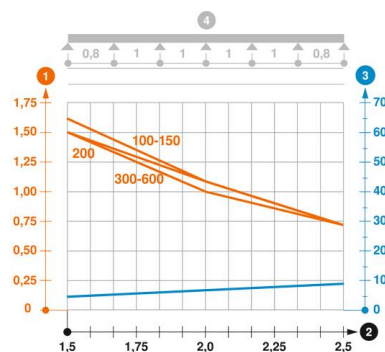

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSM 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením