


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 105 G

Objednací číslo: 6002614



Mřížový žlab z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 105 mm.
Velikost ok činí 50 × 100 mm.

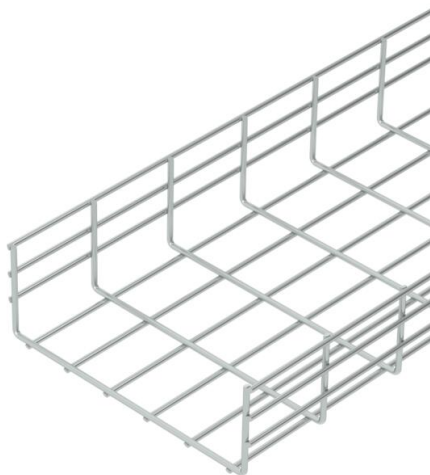

Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6002614
Typ	SGR 105 300 G
Označení 1	Mřížový žlab GR
Výrobce	OBO
Rozměr	105x300x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	361,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,9254 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 105 G

Objednací číslo: 6002614



Rozměry

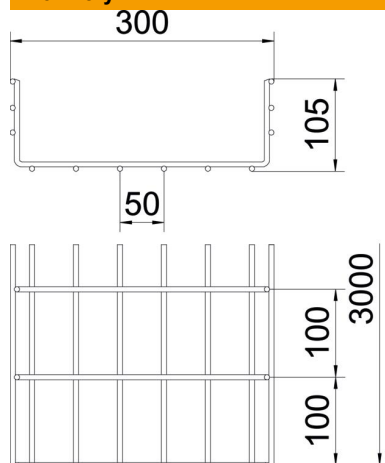

Délka	3 000 mm
Šířka	300 mm
Šířka	11,81 in
Výška	105 mm
Výška	4,13 in
Rozměr B	300 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	268 cm ²
Užitečný průřez	26800 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů


Těžký mřížový žlab SGR 105 G

Objednací číslo: 6002614



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	4 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	3,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,75 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,15 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,79 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,5 m	0,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,0 m	0,4 kN/m

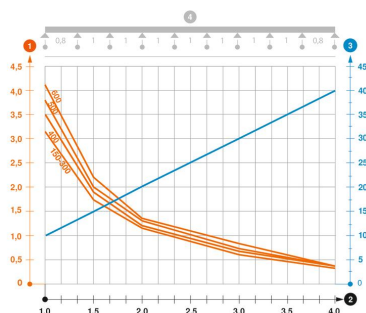

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu SGR 105

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními