


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 A2

Objednací číslo: 6000909

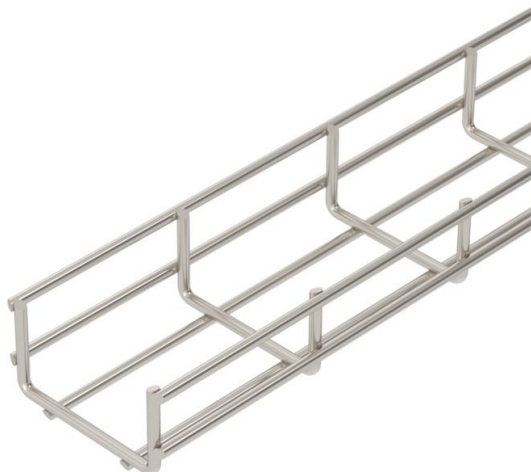

Mřížový žlab z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 55 mm.
Velikost ok činí 50 × 100 mm.
Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6000909
Typ	SGR 55 100 A2
Označení 1	Mřížový žlab GR
Výrobce	OBO
Rozměr	55x100x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	166 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,521 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 A2


Objednací číslo: 6000909



Rozměry

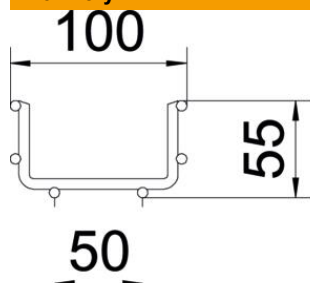

Délka	3 000 mm
Šířka	100 mm
Šířka	3,94 in
Výška	55 mm
Výška	2,17 in
Rozměr B	100 mm

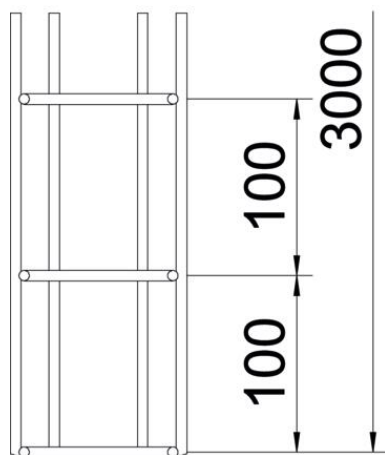

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Užitečný průřez	40 cm²
Užitečný průřez	4000 mm²
Tvar profilu	Tvar U
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 A2

Objednací číslo: 6000909



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.

1 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max.

3 m

Vzdálenost podpěr 1,0 m

2 kN/m

Vzdálenost podpěr 1,5 m

1,15 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m


0,75 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m

0,5 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m

0,4 kN/m

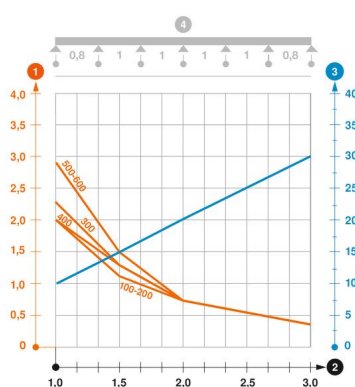

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu SGR 55

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními