


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 FT

Objednací číslo: 6000515

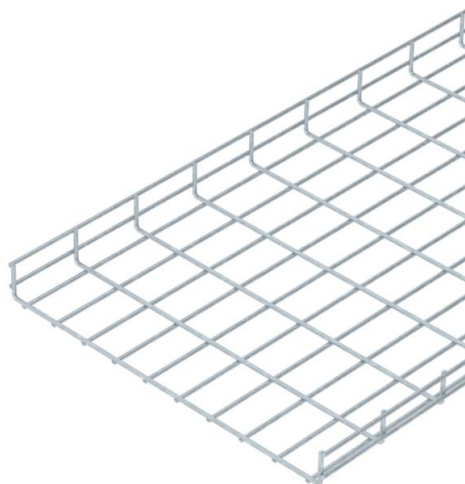

Mřížový žlab z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 55 mm.
Velikost ok činí 50 × 100 mm.
Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6000515
Typ	SGR 55 500 FT
Označení 1	Mřížový žlab GR
Výrobce	OBO
Rozměr	55x500x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	439,667 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	9,038 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 FT

Objednací číslo: 6000515



Rozměry

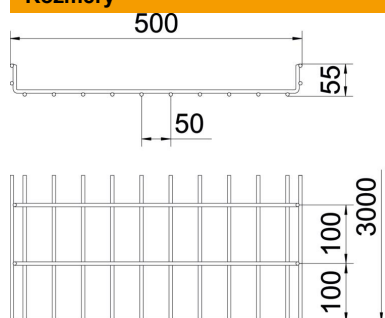

Délka	3 000 mm
Šířka	500 mm
Šířka	19,69 in
Výška	55 mm
Výška	2,17 in
Rozměr B	500 mm


Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Užitečný průřez	220 cm ²
Užitečný průřez	22000 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Typ zkušební zátěže podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	3 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	2,9 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,75 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,38 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,4 kN/m

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu SGR 55

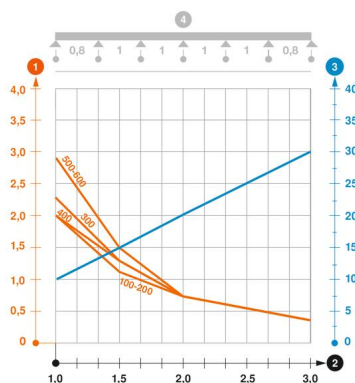

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením