

# List technických údajů

## Nástěnný a stropní držák TP A2

Objednací číslo: 6365995



Nástěnný a stropní držák TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu.

Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.

Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6365995                     |
| Typ                                 | TPDG 345 A2                 |
| Označení 1                          | Nástěnný a stropní držák    |
| Označení 2                          | pro mřížový žlab            |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | B345mm                      |
| Barva                               | ocelová                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 5                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 81 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,9078 kg CO2e / 1 Kus      |


# List technických údajů

## Nástěnný a stropní držák TP A2

Objednací číslo: 6365995



### Rozměry

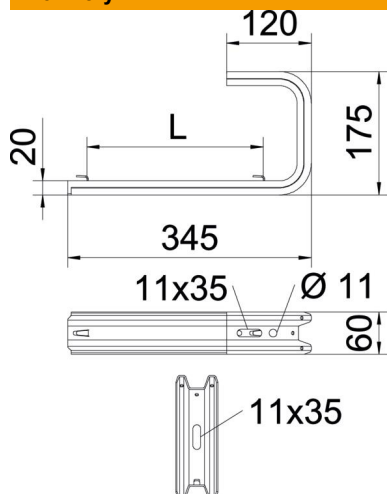


|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 175 mm |
| Šířka    | 345 mm |
| Výška    | 60 mm  |
| Rozměr B | 345 mm |
| Rozměr H | 175 mm |
| Rozměr L | 250 mm |

### Technické údaje

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Provedení                      | Závěsný třmen (třmen C) |
| F v kN strop                   | 0,5 kN                  |
| F v kN stěna                   | 0,55 kN                 |
| Zachování funkčnosti           | Ne                      |
| Pro šířku max.                 | 300 mm                  |
| Pro šířku min.                 | 300                     |
| Vhodný pro mřížový žlab        | Ano                     |
| Vhodný pro kabelový žebřík     | Ne                      |
| Vhodný pro kabelový žlab       | Ne                      |
| Vhodné pro šířku žlabu/žebříku | 300 mm                  |

### Zatížení

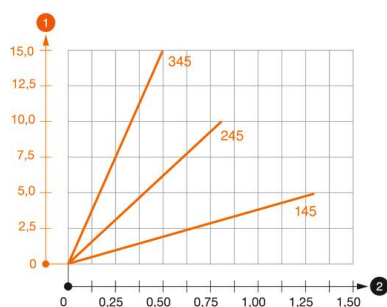

#### Zatěžovací diagram stropního držáku TPDG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
  - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm


# List technických údajů

## Nástěnný a stropní držák TP A2

Objednací číslo: 6365995



### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a stropní držák TPDG



#### Nástěnné upevnění

| Typ kotvy      | Maximální zatížení [kN] |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------|------|------|------|------|
|                | Délka výložníku [mm]    |      |      |      |      |
|                | 145                     | 245  | 345  | 445  | 545  |
| BZ3 8×95/0-40  | 0,56                    | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 |
| BZ3 10×90/0-30 | 1,03                    | 0,96 | 0,68 | 0,54 |      |

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + stropní držák. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25.