

List technických údajů

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 A4

Objednací číslo: 6311227



Kabelový žebřík pro velká rozpětí s děrovanou bočnicí o výšce 110 mm. Upevnění kabelů a vedení pomocí třmenové příchytky typu 2056.

Podélné spojky typu WRVL 110 je nutné zvlášť objednat. Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.



A4	Nerez, materiál
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6311227
Typ	WKLG 1130 A4
Označení 1	Kabel. žebř. pro velká rozpětí
Označení 2	děrovaná bočnice
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x6000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	582,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	29,3575 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 A4

Objednací číslo: 6311227



Rozměry



Délka	6 000 mm
Šířka	300 mm
Výška	110 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr L	6 000 mm
Šířka výřezu, příčka	17,00

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Upevnění příčky	Plně nýtováno
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Užitečný průřez	281 cm ²
Užitečný průřez	28100 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ano
tloušťka bočnice	2 mm

List technických údajů

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 A4

Objednací číslo: 6311227



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 3 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 7 m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 2,3 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,5 m 1,9 kN/m


Vzdálenost podpěr 4,0 m 1,6 kN/m

Vzdálenost podpěr 4,5 m 1,33 kN/m

Vzdálenost podpěr 5,0 m 1,1 kN/m

Vzdálenost podpěr 6,0 m 0,8 kN/m

Vzdálenost podpěr 7,0 m 0,4 kN/m

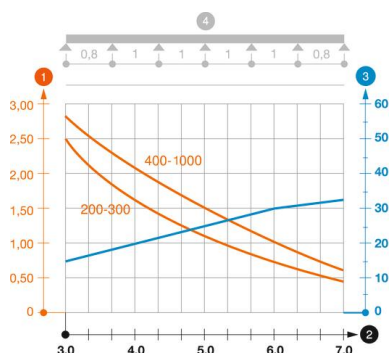

Zatěžovací diagram kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKLG 110

1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem

2 Rozpětí podpěr v mm

3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m

4 Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními