

List technických údajů

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 A2

Objednací číslo: 6098165



Systém kabelových žlabů pro velká rozpětí, děrovaný, s výškou bočnice 110 mm.
Podélné spojky typu WRVL 110 je nutné zvlášť objednat.
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6098165
Typ	WKSG 130 A2
Označení 1	Kabel. žlab pro velká rozpětí
Označení 2	děrováno, s prolisy dna
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x6000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	821,933 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	41,4816 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 A2

Objednací číslo: 6098165



Rozměry



Rozměr	110 X 300
Délka	6 000 mm
Šířka	300 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Užitečný průřez	305 cm ²
Užitečný průřez	30500 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ano
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Užitečná délka	6000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů

Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 A2

Objednací číslo: 6098165



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 3 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 8 m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 2,5 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,5 m 2,01 kN/m

Vzdálenost podpěr 4,0 m 1,6 kN/m


Vzdálenost podpěr 4,5 m 1,32 kN/m

Vzdálenost podpěr 5,0 m 1,1 kN/m

Vzdálenost podpěr 6,0 m 0,75 kN/m

Vzdálenost podpěr 7,0 m 0,45 kN/m

Vzdálenost podpěr 8,0 m 0,2 kN/m

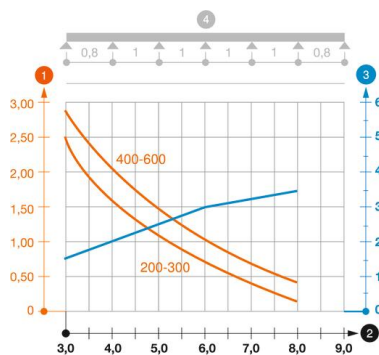

Zatěžovací diagram kabelového žlabu pro velká rozpětí typu WKSG 110

1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem

2 Rozpětí podpěr v mm

3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m

4 Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními